



PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR - SANITÁRIO MASCULINO  
ESC: 1/50

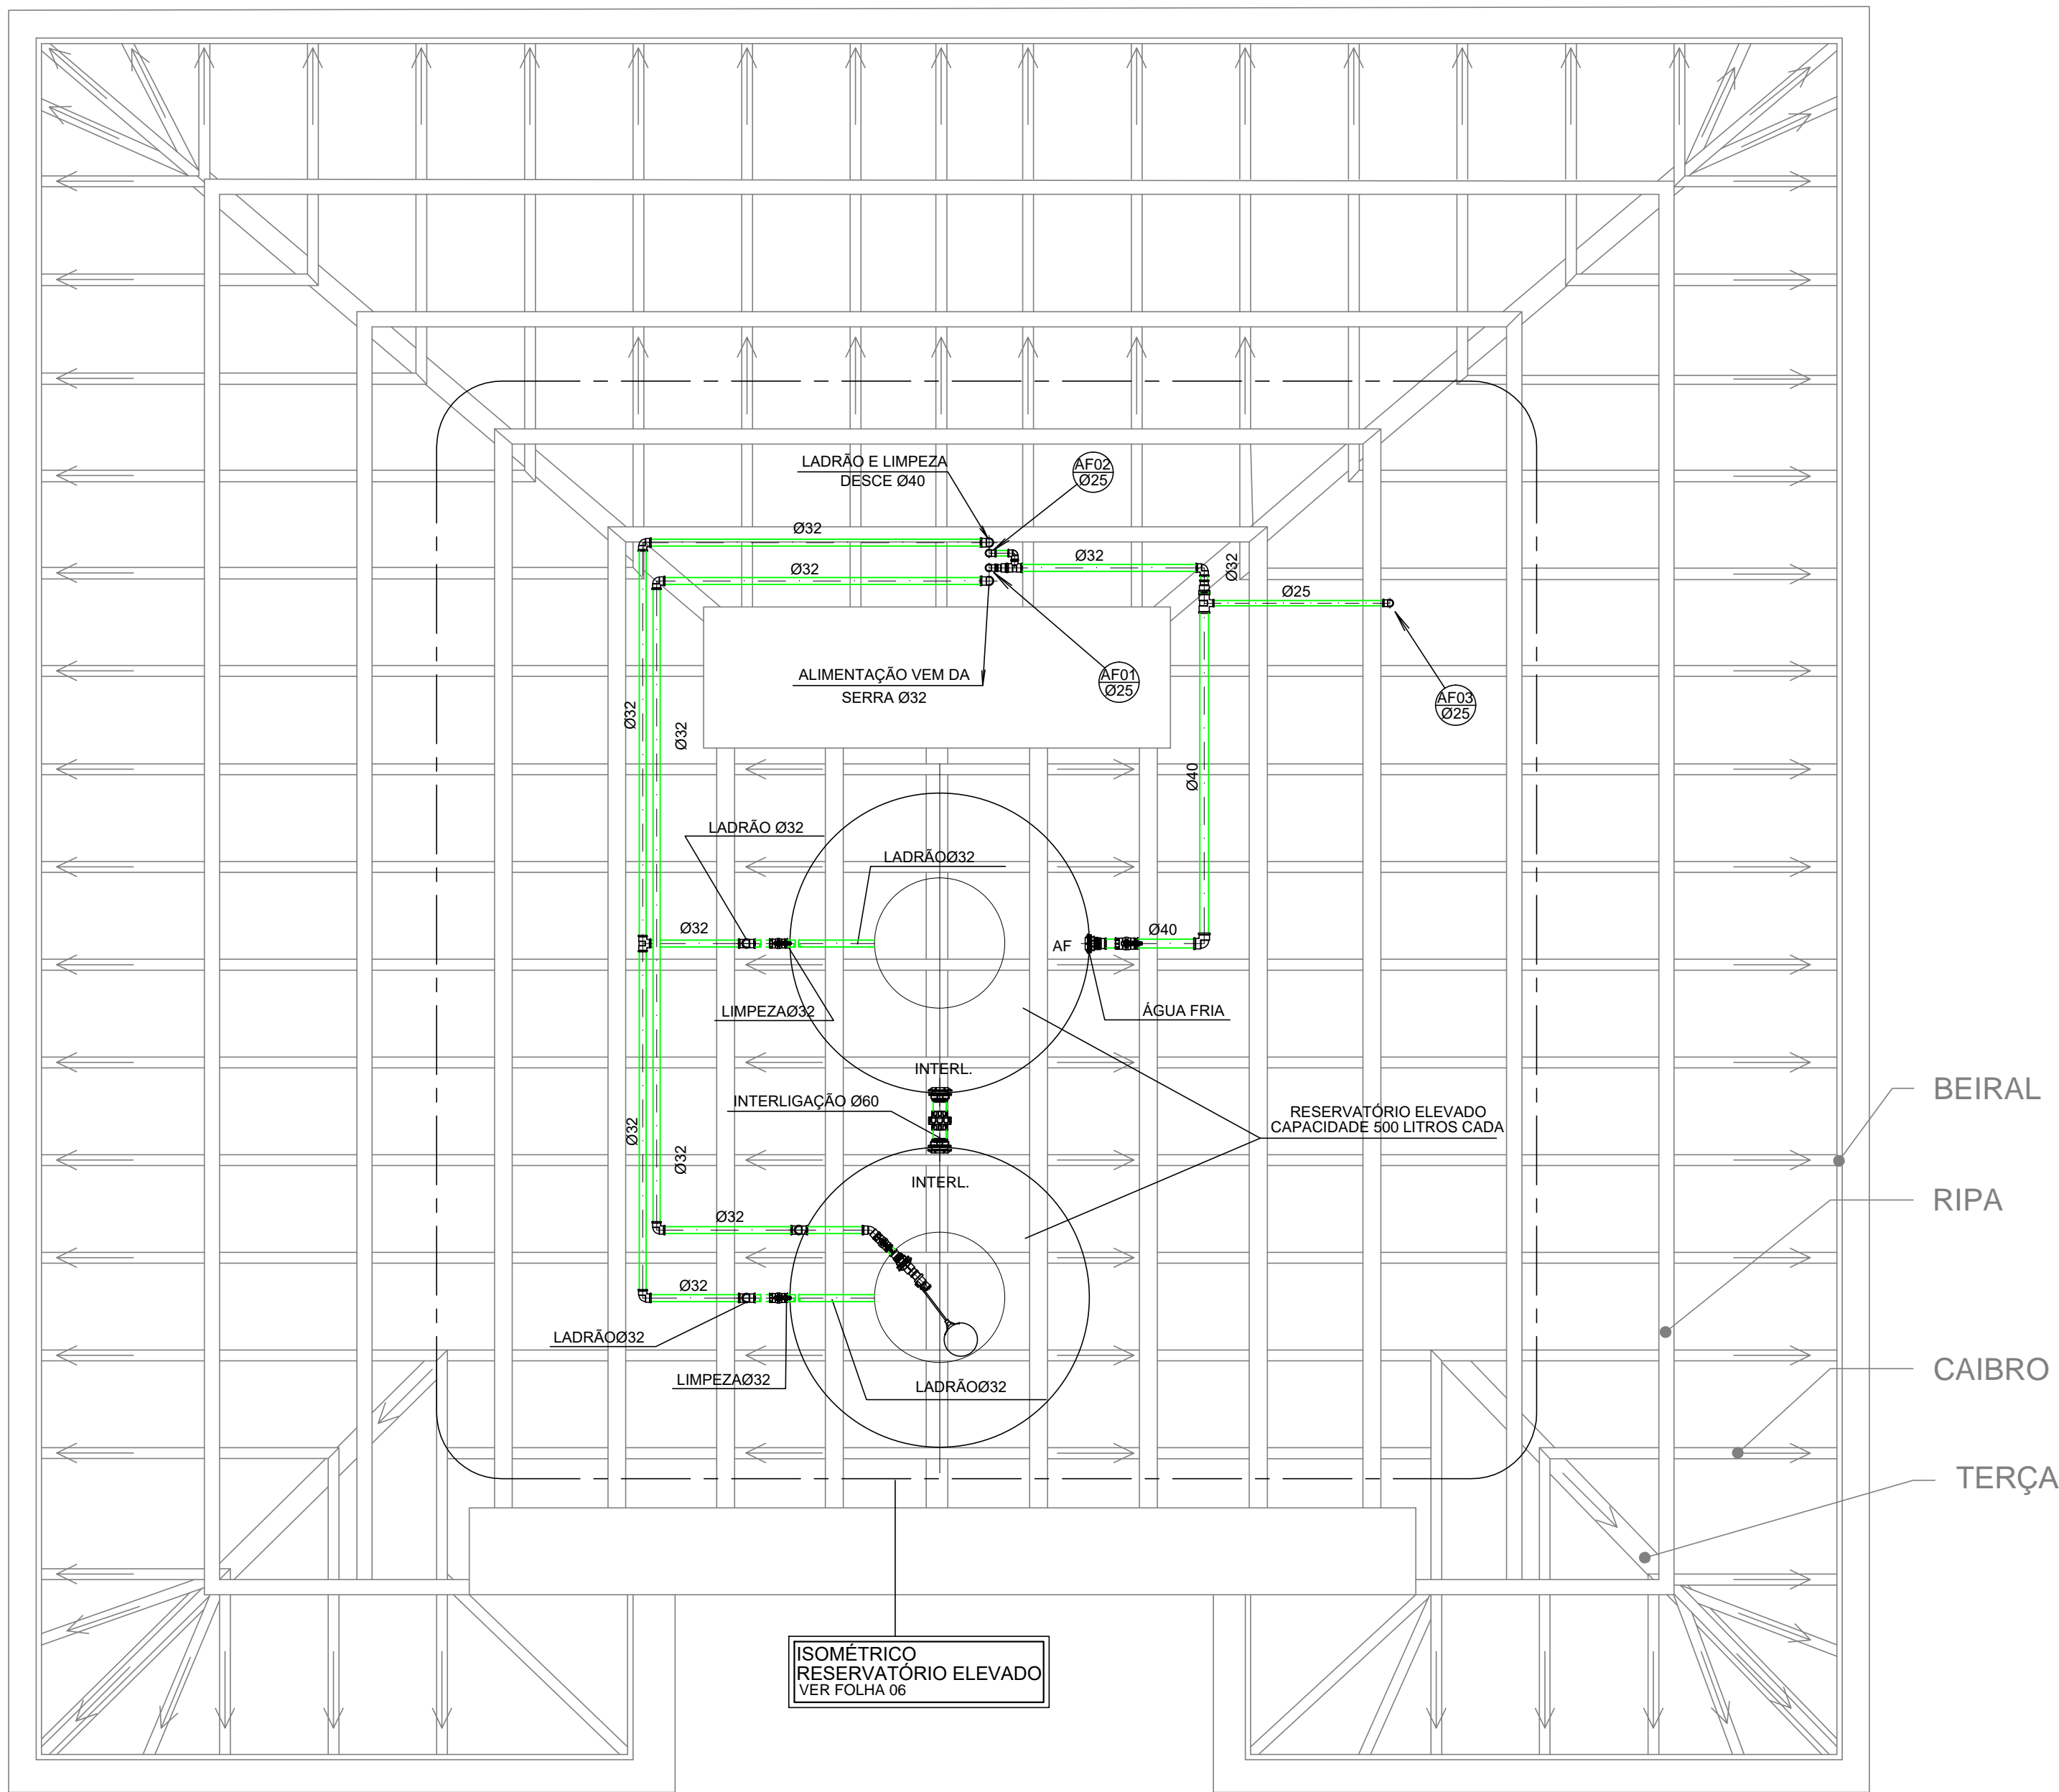

PLANTA - LAJE SUPERIOR - CAIXA DE ÁGUA  
ESC: 1/50

#### LEGENDA HIDRAULICA

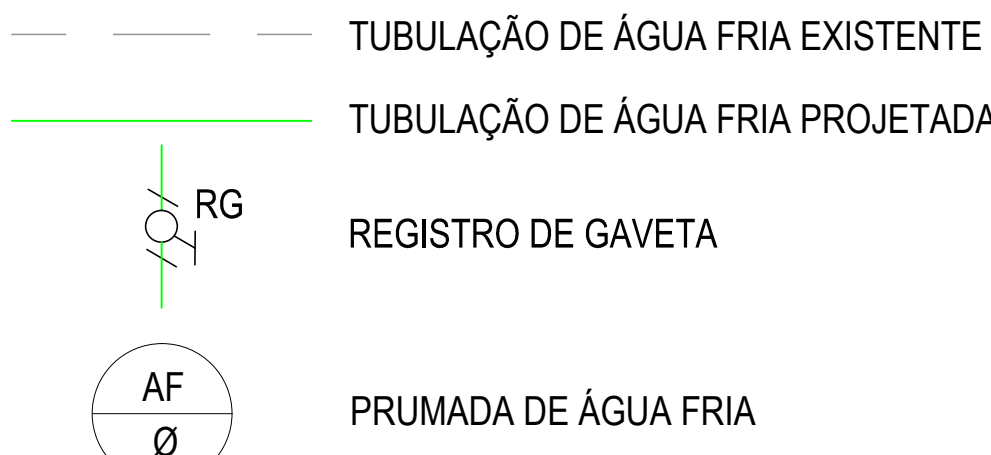

BACIA SANITÁRIA	0,20
LAVATÓRIO	0,60
TORNEIRA	0,45
REGISTRO DE GAVETA	1,80

#### ALTURA DOS PONTOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

BACIA SANITÁRIA	0,20
LAVATÓRIO	0,60
TORNEIRA	0,45
REGISTRO DE GAVETA	1,80

#### NOTAS:

- 1 - As tubulações de água fria deverão ser em PVC marrom.
  - 2 - Medidas em milímetros.
  - 3 - Todos os serviços a serem executados deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos normativos vigentes.
  - 4 - As interferências devem ser verificadas e desviadas no decorrer das montagens envolvidas, ficando sob responsabilidade da instaladora todo fornecimento de materiais e serviços para estas atividades;
  - 5 - Competerá a instaladora o fornecimento integral de todos os equipamentos, materiais e serviços para a implantação do projeto em referência.
  - 6 - A instaladora deverá fornecer e instalar todos os acessórios necessários para passagens das instalações na transposição de vigas, pisos e paredes, bem como, para a interligação das tubulações hidráulicas existentes.
  - 7 - Ficará a cargo da instaladora o fornecimento das infraestruturas e testes para os sistemas hidráulicos envolvidos, em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicáveis;
  - 8 - Devem ser realizadas as instalações das respectivas redes hidráulicas e remanejamentos de sistemas e equipamentos existentes que se fizerem necessários a fim de permitir a intervenção das áreas específicas da obra.
  - 9 - Executar as instalações dos pontos de água fria e todos os componentes a fim de atender os requisitos técnicos do sistema hidráulico previsto no projeto.
  - 10 - Devem ser realizados os ensaios tecnológicos (testes hidráulicos) nas instalações conforme as normas aplicáveis.
  - 11 - Devem ser previsto o engrosso das paredes para a passagem das tubulações.
- Normas Técnicas  
NBR-5647 - Tubos de PVC rígido para redes de água  
NBR-6587 - Água tratada ou não para o consumo público - condições de potabilidade.  
NBR-5626 - Instalações Prediais de Água Fria

Nº	DATA	REVISÃO	VISTO
02	10/2019	REVISÃO FINAL / COMPATIBILIZAÇÃO	
01	08/10/2019	REVISÃO GERAL	
00	30/09/2019	EMIÇÃO INICIAL	



FUNDAÇÃO FLORESTAL  
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura



Rua Lorena, 280 - Vila Mariana - SP  
Tel: 11 3064-117 / 3064-118  
office@office.com.br

CLIENTE  
FUNDAÇÃO FLORESTAL

OBRA  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURO

LOCAL  
PESM - NÚCLEO ITUTINGA PILÕES - CAMINHOS DO MAR

ASSUNTO  
RANCHO DA MAIORIDADE - PROJETO DE HIDRÁULICA / ÁGUA FRIA  
PLANTAS DO PAV. SUPERIOR E DAS CAIXAS D'ÁGUA

RESPONSÁVEL ENG. REINALDO MOLINA	ART. Nº 2807230191030622	ASSINATURA	FOLHA 150 / 125	ESCALA 1:50 / 1:25
COORDENAÇÃO ABD. LUIS ANTONIO PUPINSKI	RVT. Nº 000000264729	ASSINATURA	PE-04/11	DATA 10/2019
ELABORAÇÃO JOSE LOURENÇO	PROJETO 194_CM_PE_HID_RAN_FLO4_R02	ETAPA PROJETO EXECUTIVO	REVISÃO 02	